



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. 02 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 13/07/2022

Inspecteur: Maher Boufrahi

Mentor: -

Installateur: -

ID-label: -

Klantreferentie: -

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 17350738

Datum verslag 13/07/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Nieuwdreef
Huisnummer	129
Busnummer	17
Postcode	2170
Gemeente	Merksem
Land	België

Eigenaar

Naam	Luc Vereecken
Straatnaam	Beukenlaan
Huisnummer	106
Busnummer	Glv
Postcode	2940
Gemeente	Hoevenen
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : appartement

EAN : 541448820046497121

Teller Nr.: : 6124171

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 6 mm²

Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 10

Ri algemeen: 27,1 MΩ

OK



Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: 4,48 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

I _Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
1	C	16		2	2,5
1	C	32		2	6
6	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale
verbindingen OK

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 13/7/2047



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Maher Boufrahi

De werknemer,



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 13/7/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

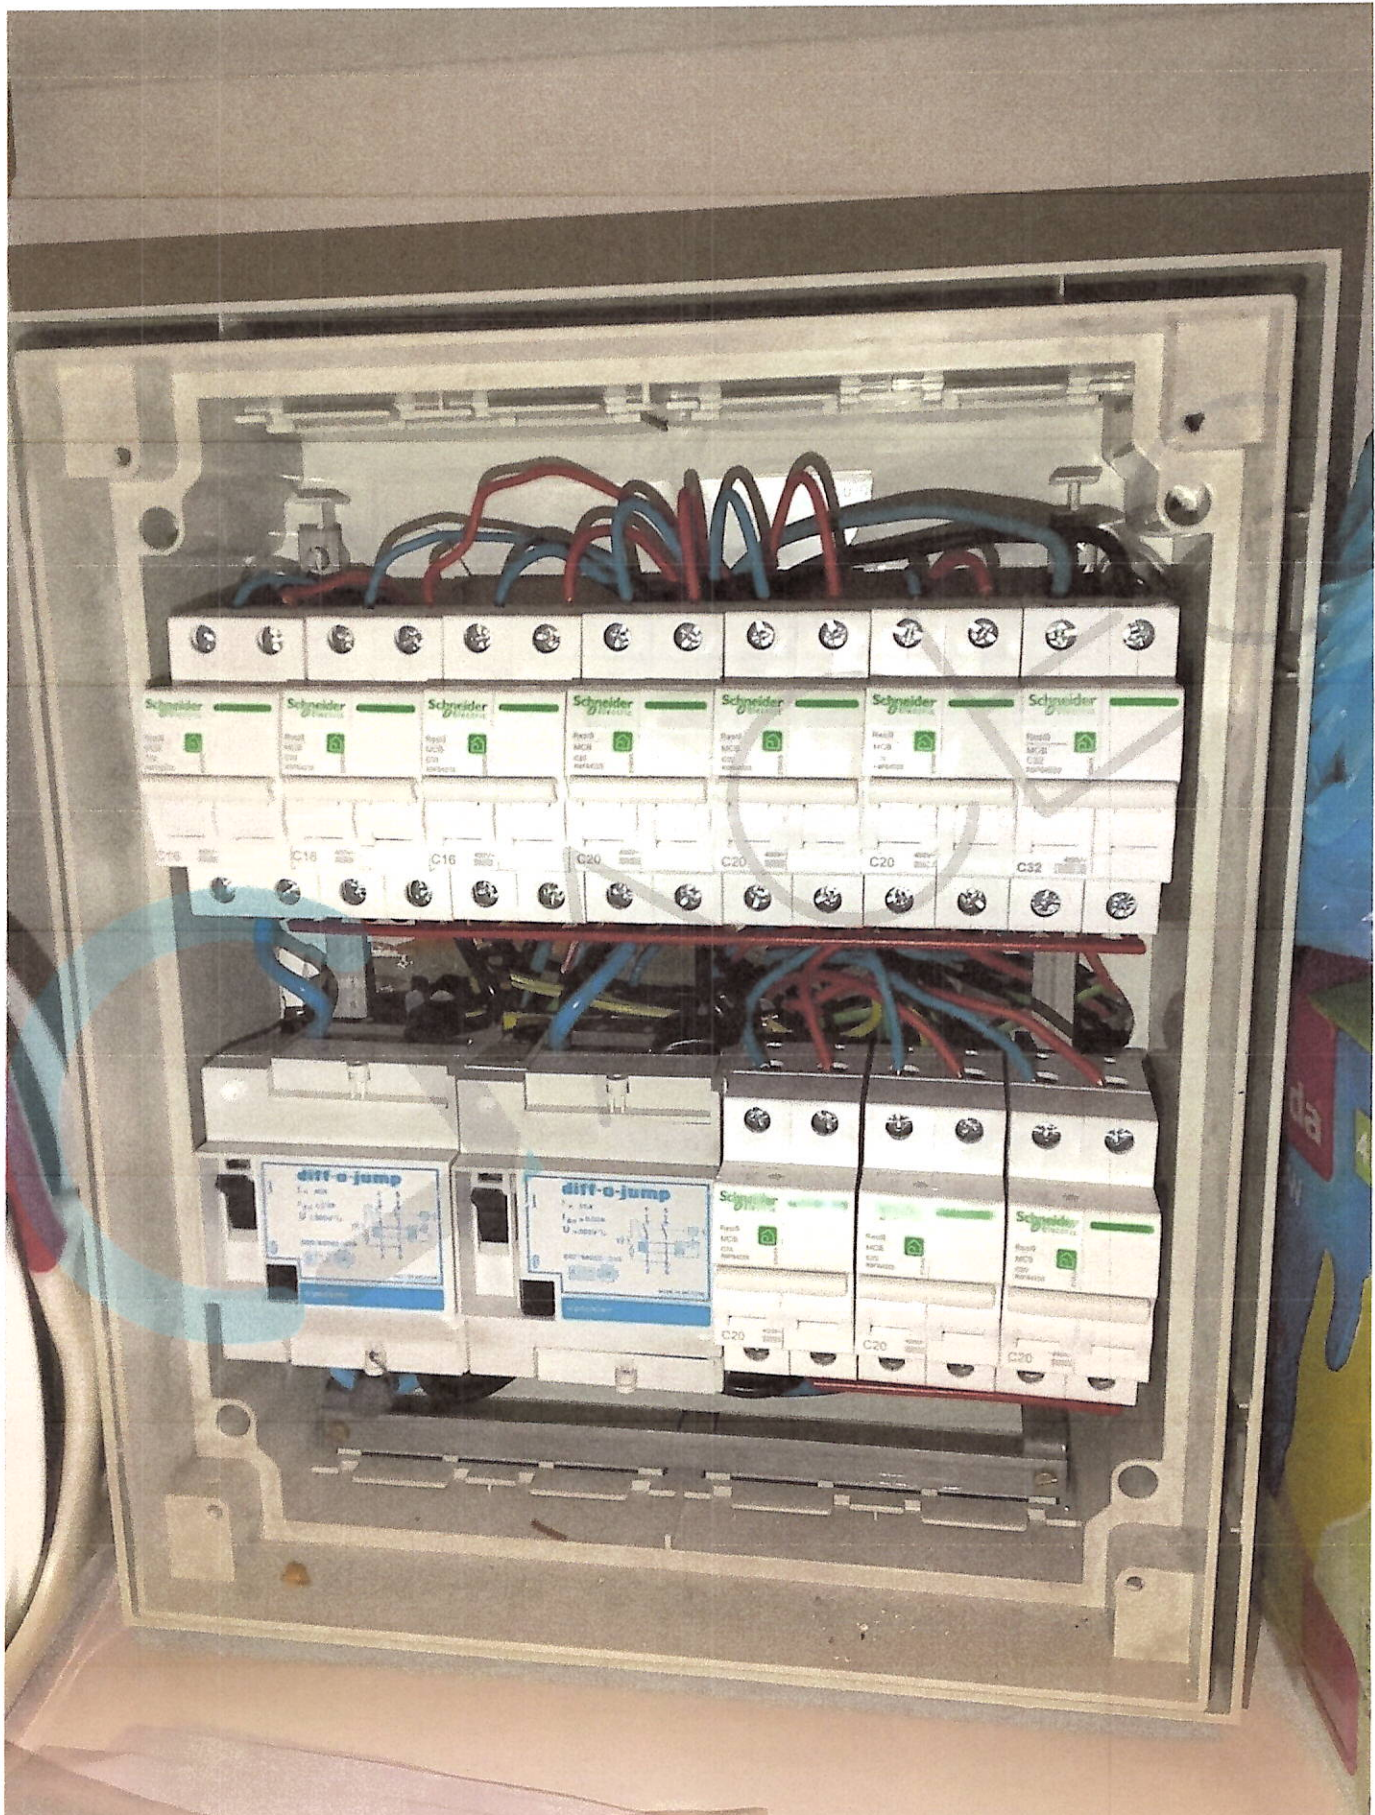

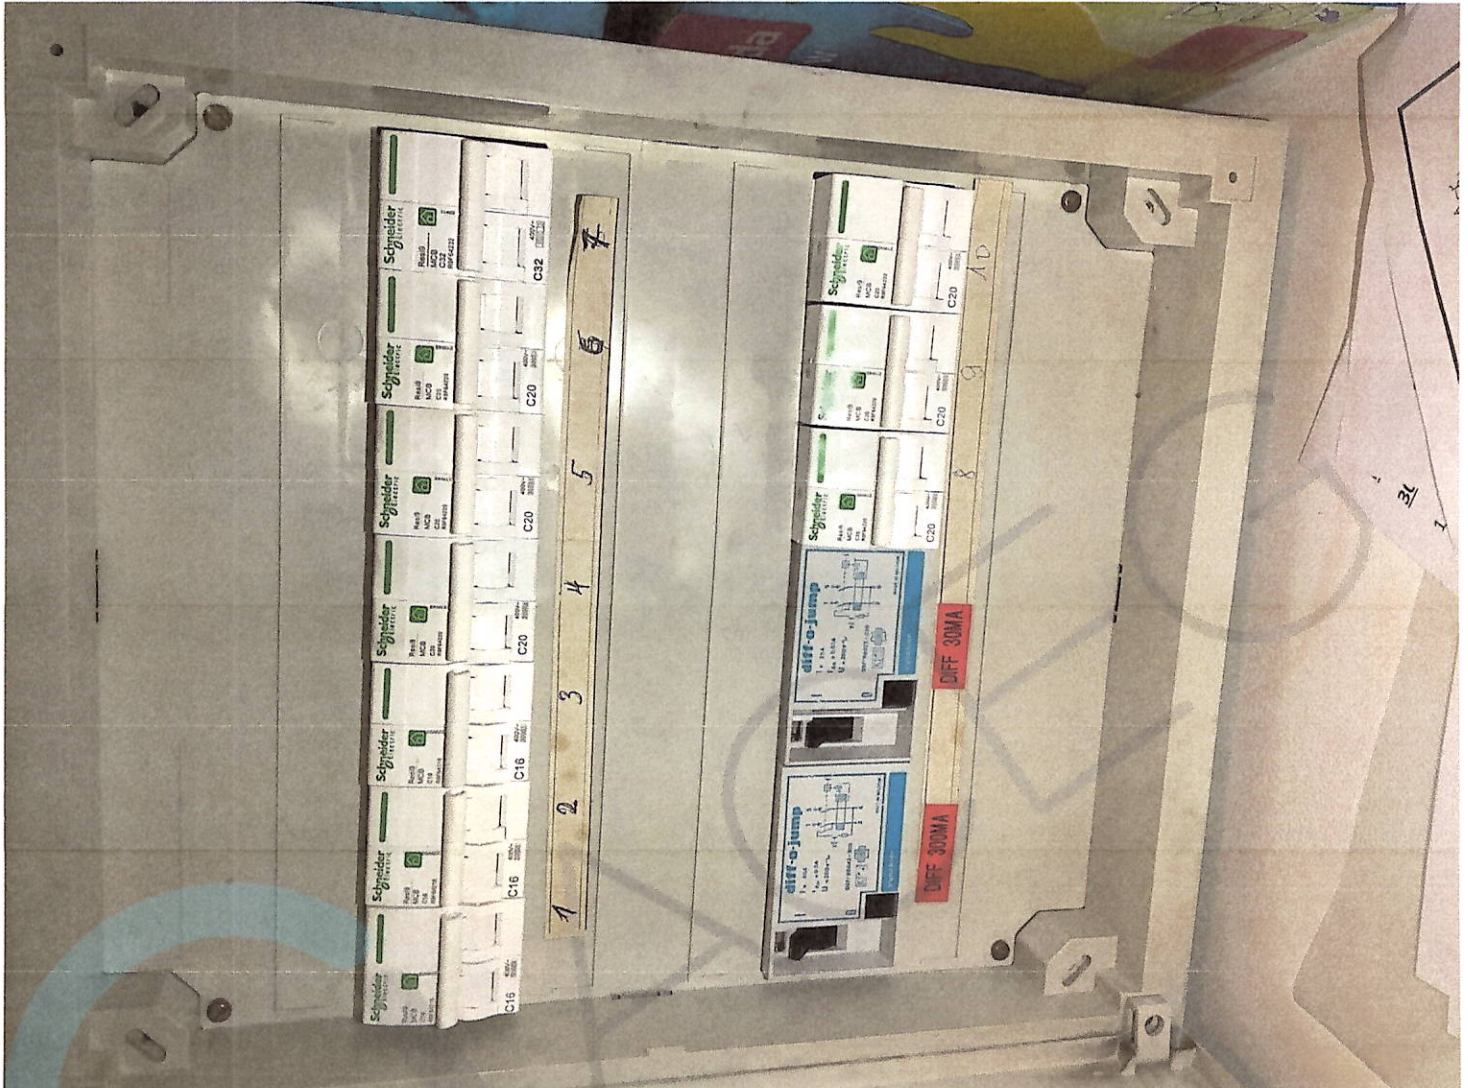

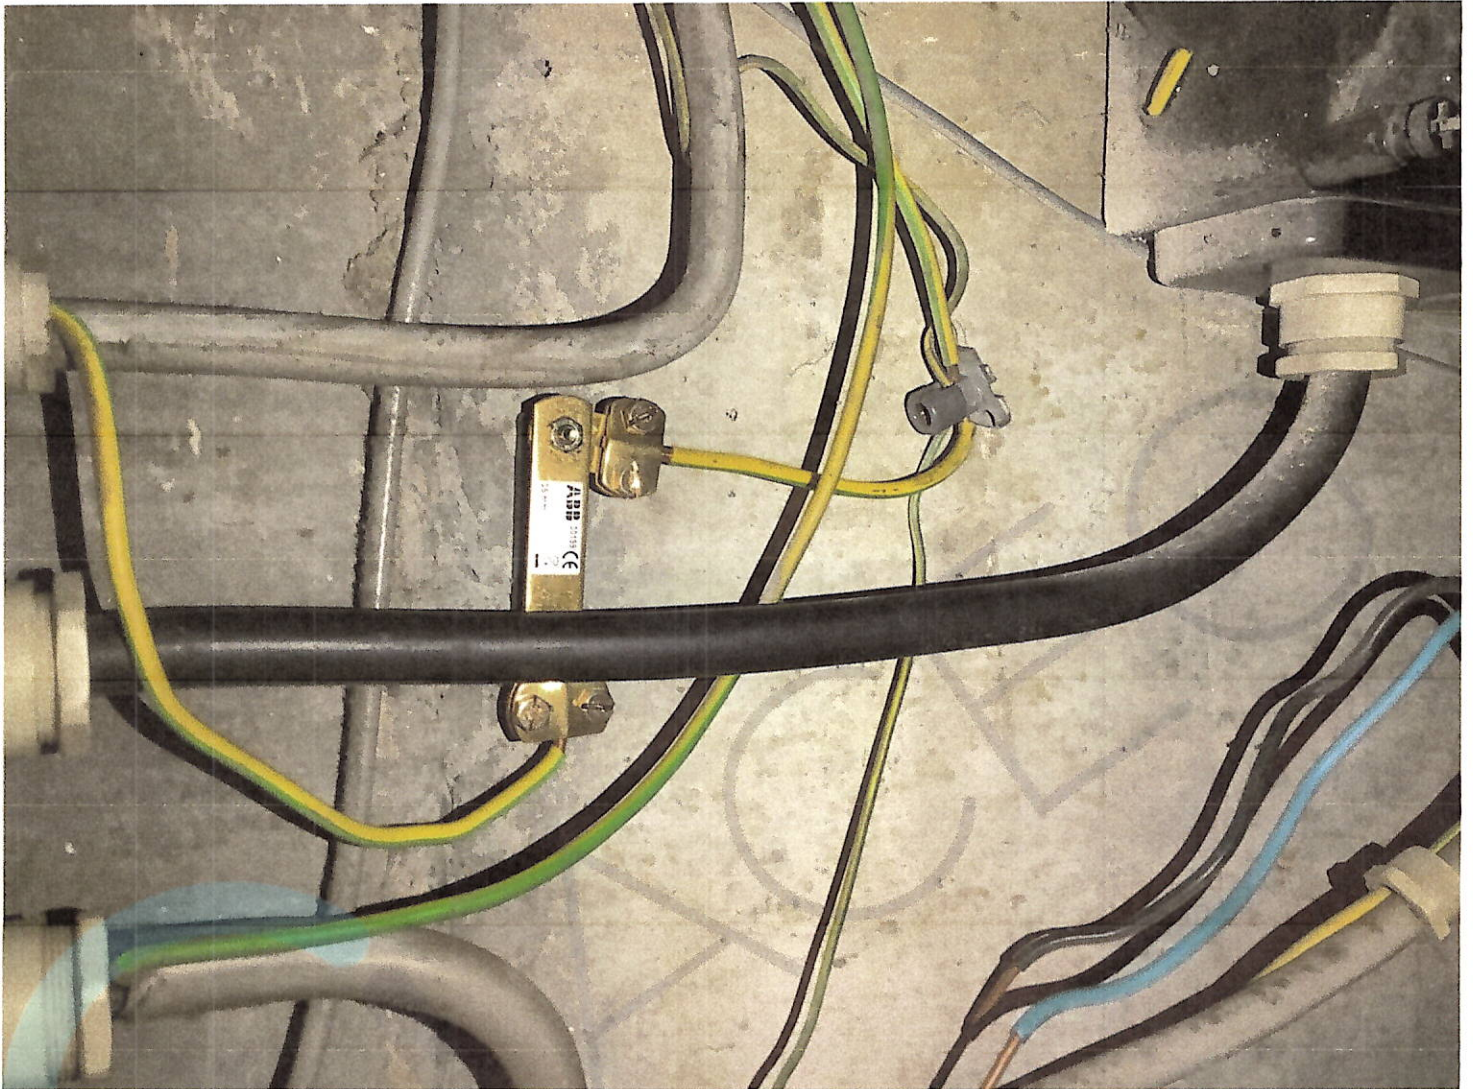




Nieuwddreef 129/17 :


300mA :


- 1 - 2x16A Licht living + eetkamer + keuken + inkomhal
- 2 - 2x16A Licht berging + hal + toilet + slaapkamers
- 3 - 2x16A : CV
- 4 - 2x20A : Droogkast
- 5 - 2x20A : Yskast keuken + stopc nis + stopc eetkamer
- 6 - 2x20A : Dampkap + licht keukenkast + stopc aanrecht + living
- 7 - 2x32A : Kookplaat + oven

30mA :

- 8 - 2x20A : Stopc slaapkamer 1+2
- 9 - 2x20A : Stopc + licht badkamer
- 10- 2x20A : Wasmachine keuken

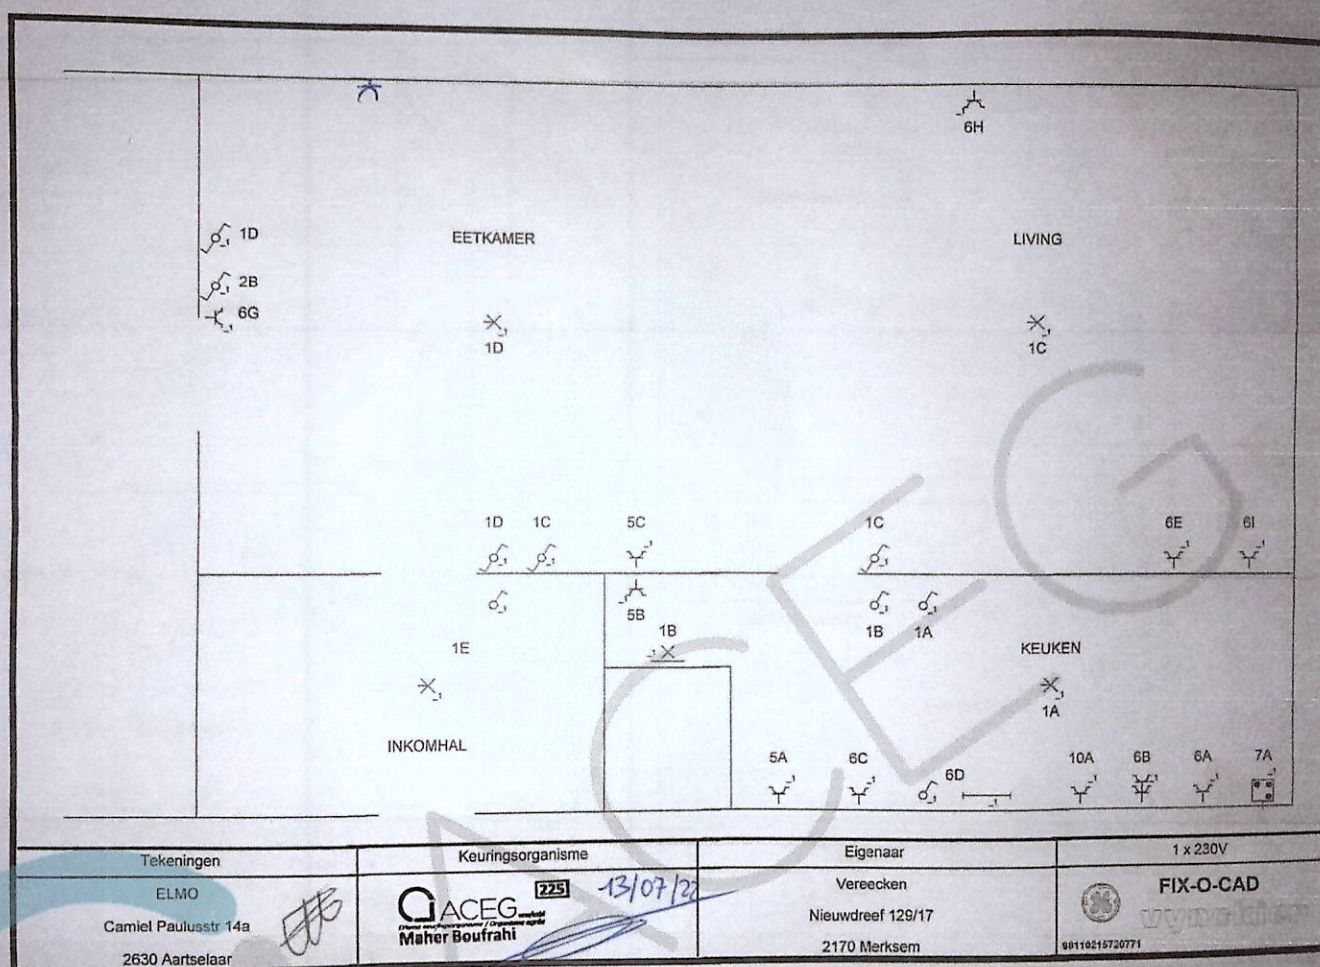

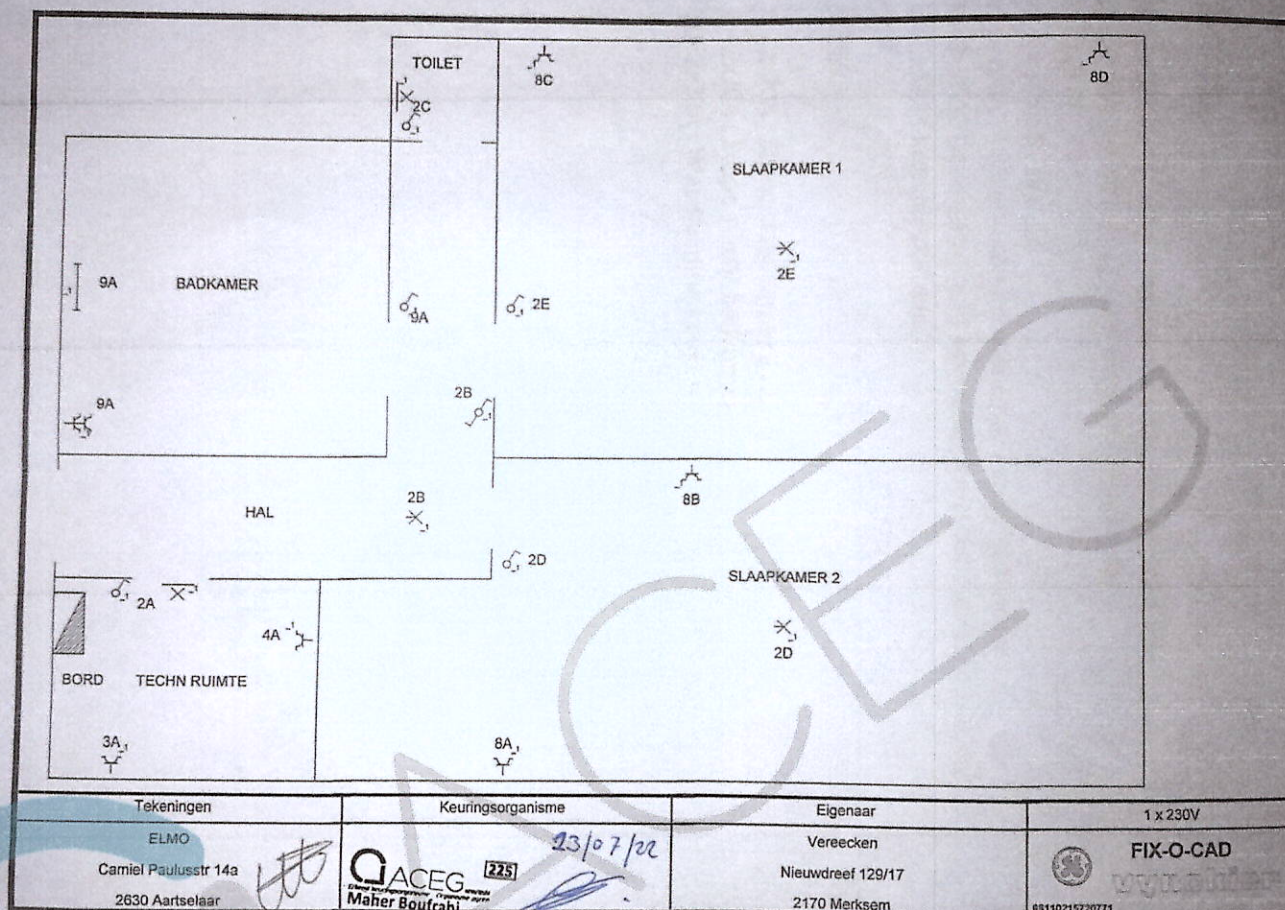

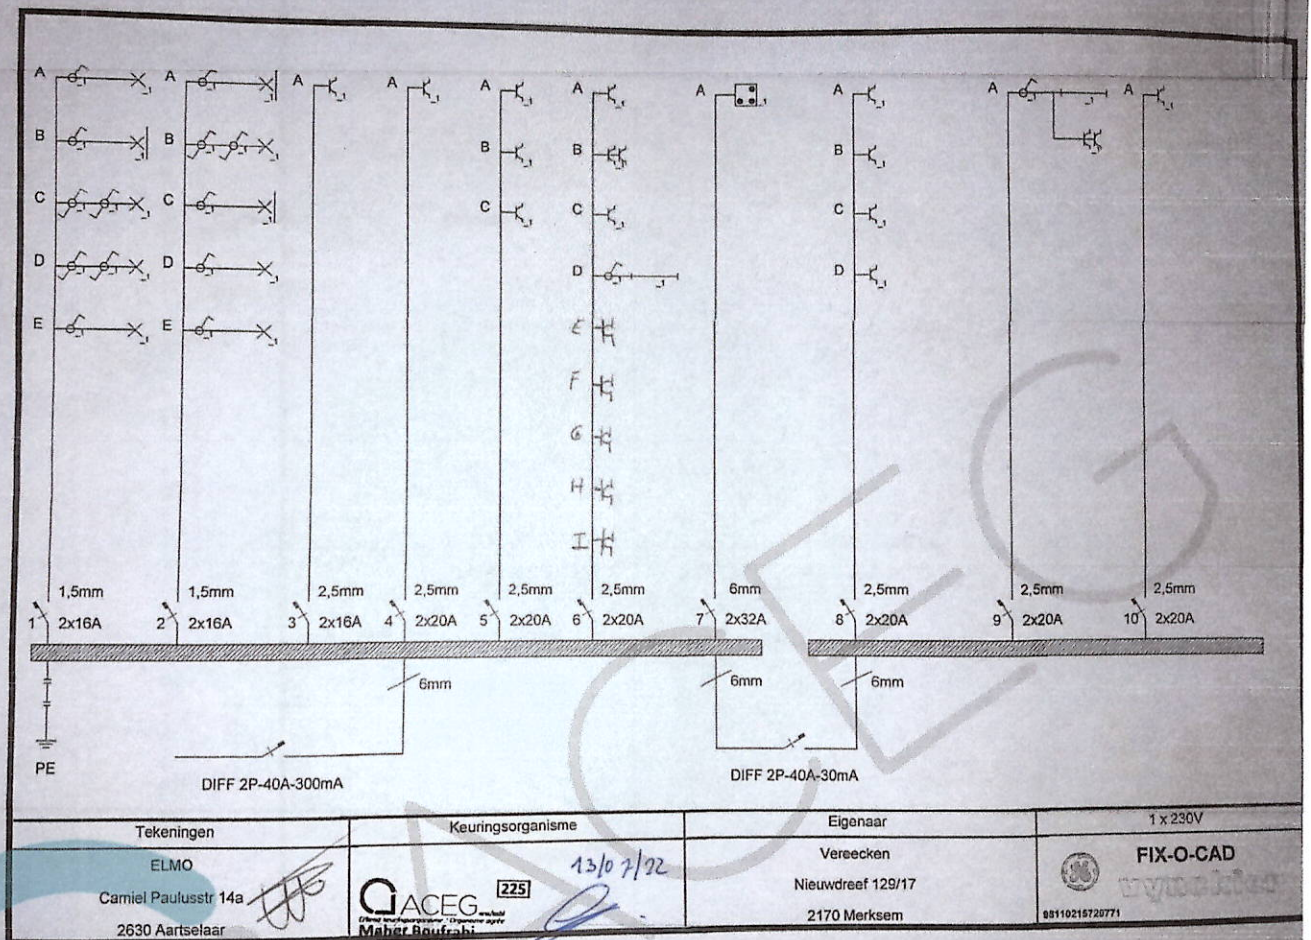



ACEG
Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
BTW nr: BE0846.351.031
www.aceg.be
Tel: 02 880 88 90

JOB OVERZICHT

Luc Vereecken
Beukenlaan 106
2940 Hoevenen
Belgie
lv@s4benelux.be

Opdrachtnummer:	Datum:	Adres	Inspecteur
679635	13/07/2022	2170 Merksem Nieuwdeef 129 bus 17	Maher Boufrahi

ACEG				Verantwoordelijkheid klant					
Rapportnummer	Type inspectie	ID-label	Klantreferentie	Besluit	Opmerkingen	Prioriteit inbreuk	Mogelijke oplossing	Door wie?	Tegen
815334	PC.EK1.27 Particulier: Herkeuring van huishoudelijke installaties van na 1981 die bij het geijkvormigheids- onderzoek of het controlebezoek in overtreding zijn met de voorschriften volgens AREI boek 1 hoofdstuk 9.1.3.2. en 4.2.3.	-	-	Conform	nota/note 2: Geen inbreuken vastgesteld.				

