

Keuringsrapport elektrische installatie

Rapportnummer: RAP.1284.006.15922539.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Drabstraat 42, 2550 Kontich
Naam eigenaar Amri Brahim
Adres eigenaar idem,
Type object eengezinswoning
EAN-code niet beschikbaar
Aard installatie nieuw
Doel onderzoek gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

Het onderzoek is verricht op 7/05/2021 volgens hoofdstuk / afdeling 6.4 van Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230 (1f+N)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
In hoofdbeveiliging (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	14

Metingen

Ra / Zs (Ω)	3,18 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatiweerstand van de installatie (M Ω)	>0,5

Inbreuken

1. nihil

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's

Besluit

De installatie is conform Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd.
De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 7/5/2046, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 7/5/2021

Naam agentonderzoeker: Benjamin Vanderhoeven

Handtekening:



De elektrische installatie is uitgevoerd overeenkomstig de eendradesschema's en de situatieplannen, indien aanwezig.


Voor de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstrom en de doorsneden van de stroombanen die zo beschermen zie eendradesschema's.

Gecontroleerd zijnde vast of vast opgesteld materiaal (correcte keuze, installatie en samenbouw ter plaatse) en de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I

Raadvellingen


1. de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
2. de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
3. de verplichting de met het toezicht belast ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

- 1-VS(40A,300mA)**
- 2-VS(40A,30mA)**
- 3-Licht+stopcontact living+gang**
- 4-Licht trap**
- 5-Licht SK1+ SK2**
- 6-Stopcontact SK1+SK2**
- 7-Stopcontact living**
- 8-Licht+stopcontact keuken+eetkamer**
- 9-Stopcontact keuken**
- 10-Licht+stopcontact zolder**
- 11-kookplaat**
- 12-Badkamer 1+2**
- 13-Stopcontact badkamer (wasmachine)**
- 14-Stopcontact badkamer (droogmachine)**
- 15-Stopcontact keuken (vatwasmachine)**
- 16-Licht+stopcontact keuken
+ eetkamer**

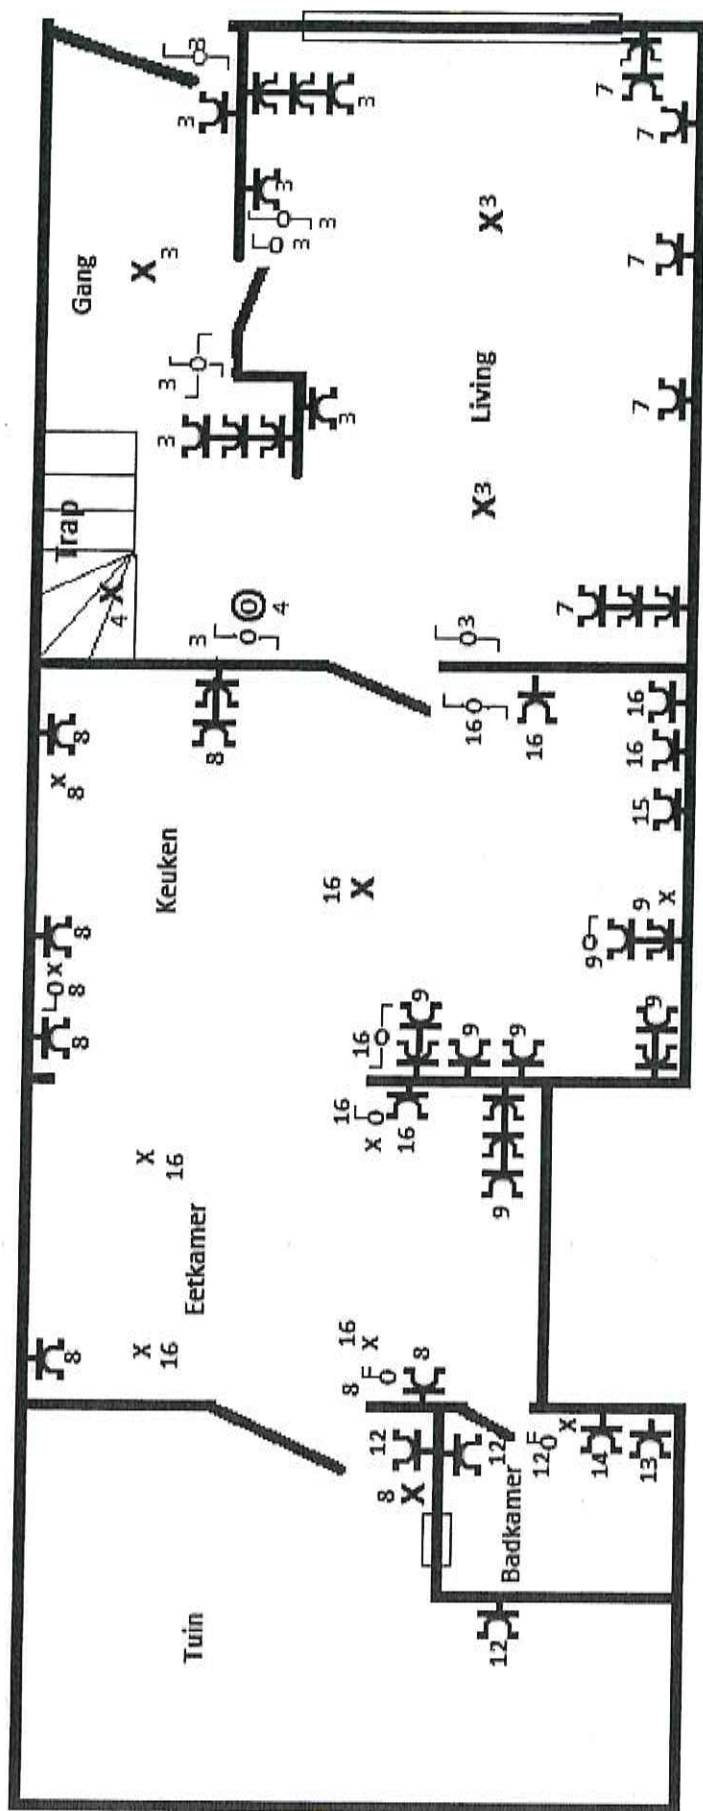


Gelijkvloer

Drabstraat 42 KONTICH

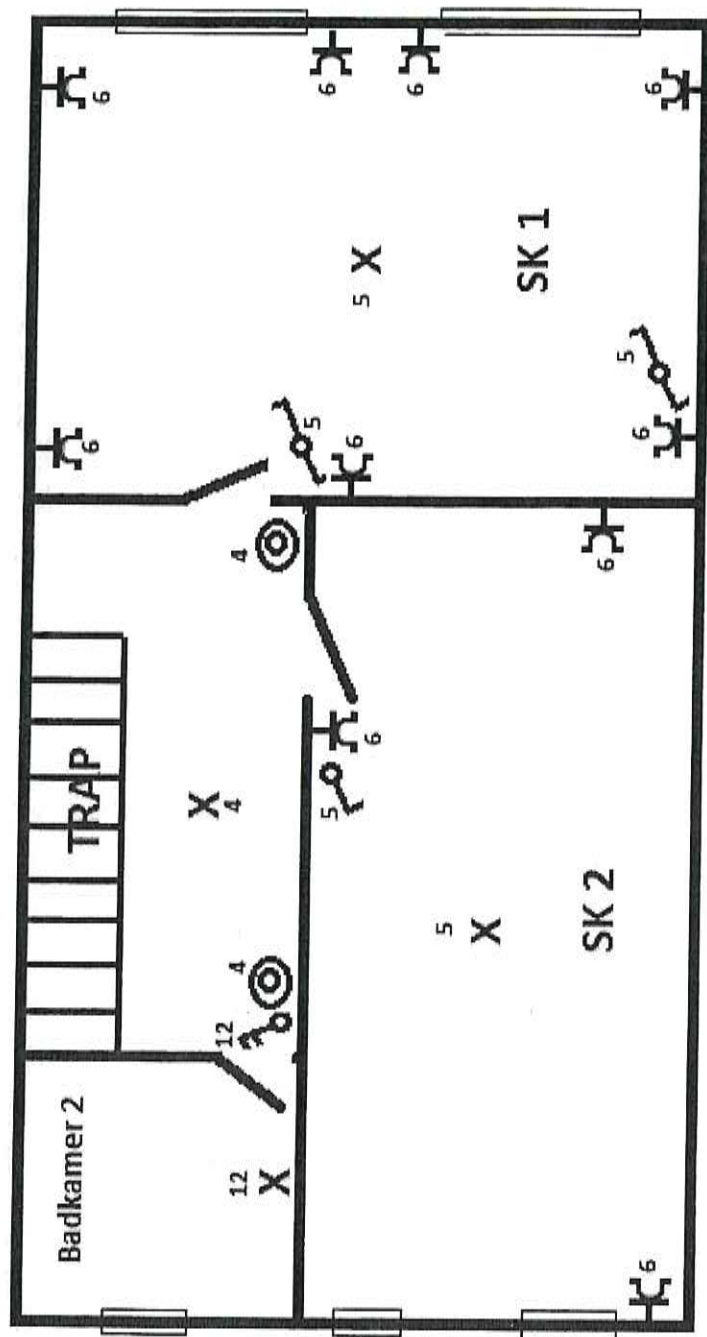

1er Verdieping

Darbstraat 42 KONTICH

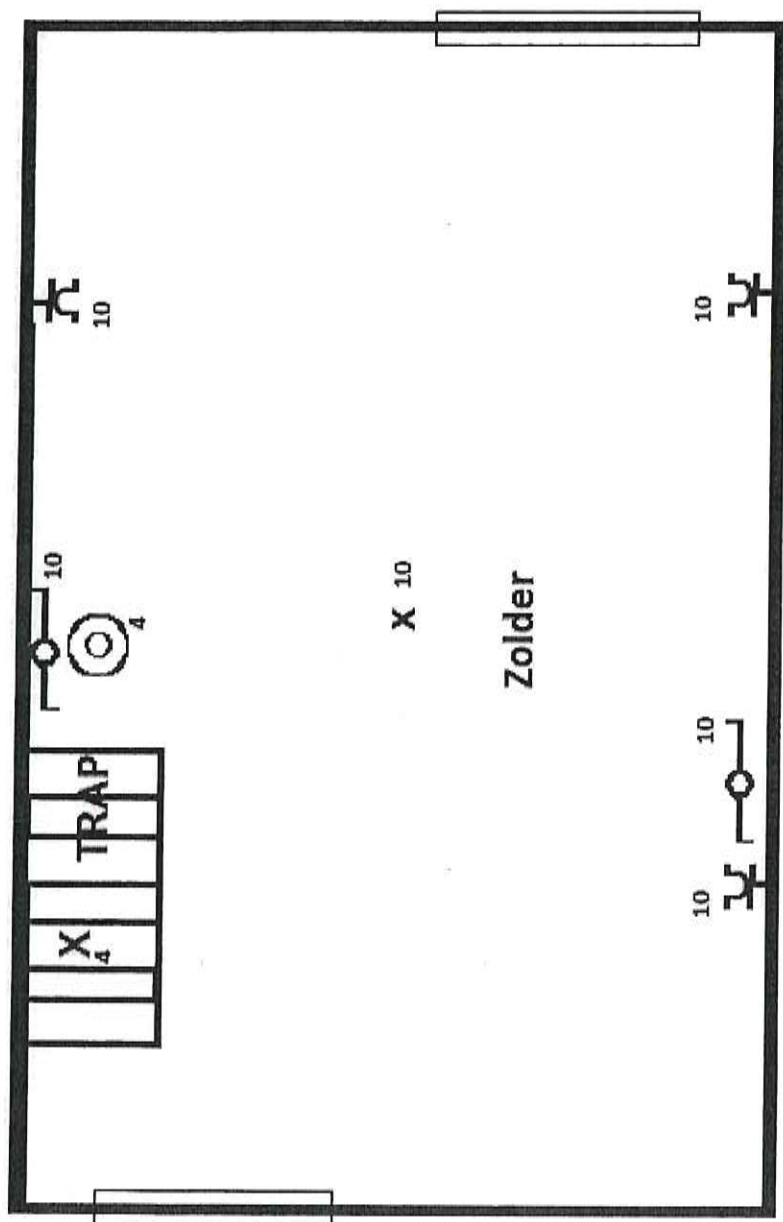

Darbstraat 42 Kontich