



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 25/01/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 25/01/2023
Verslagnummer: 0345-230125-09

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0345

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: TRAJKOV LJUPCE
Adres: BISSCHOPPENHOFLAAN 332 BUS 303 3V, 2100 DEURNE
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: TRAJKOV LJUPCE
Adres: BISSCHOPPENHOFLAAN 332 BUS 303 3V, 2100 DEURNE
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: TRAJKOV LJUPCE
Adres: BISSCHOPPENHOFLAAN 332 BUS 303 3V, 2100 DEURNE
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: TRAJKOV LJUPCE
Adres: BISSCHOPPENHOFLAAN 332 BUS 303 3V, 2100 DEURNE
EAN- code: 541448820041933235
Nummer teller: 1SAG1100418549
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4),
Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 Wooneenheid gemeubeld op moment van keuring, enkel bereikbare/zichtbare delen van de elektrische installatie gecontroleerd.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:


Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 2 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Onbekend
 Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A
 Type algemene schakelaar: 2P 63A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT
 Aantal stroombanen: 6 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 63 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

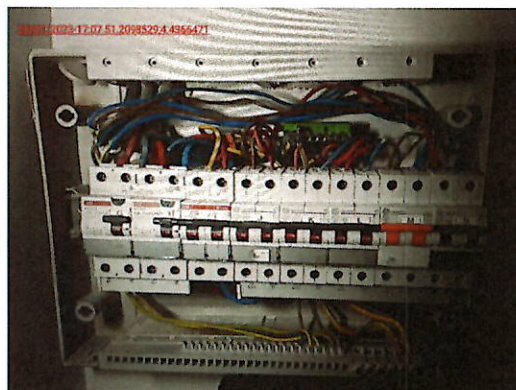

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: n.v.t.
 Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: algemeen Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 6 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: OK
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole waarnaar verwezen in dit verslag geldt niet voor de volledige installatie.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 25/01/2048
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.





Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0345 i.o. van de technisch directeur
25/01/23 17:10

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:


- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



Verslagnummer 0345-230125-09

3 / 3

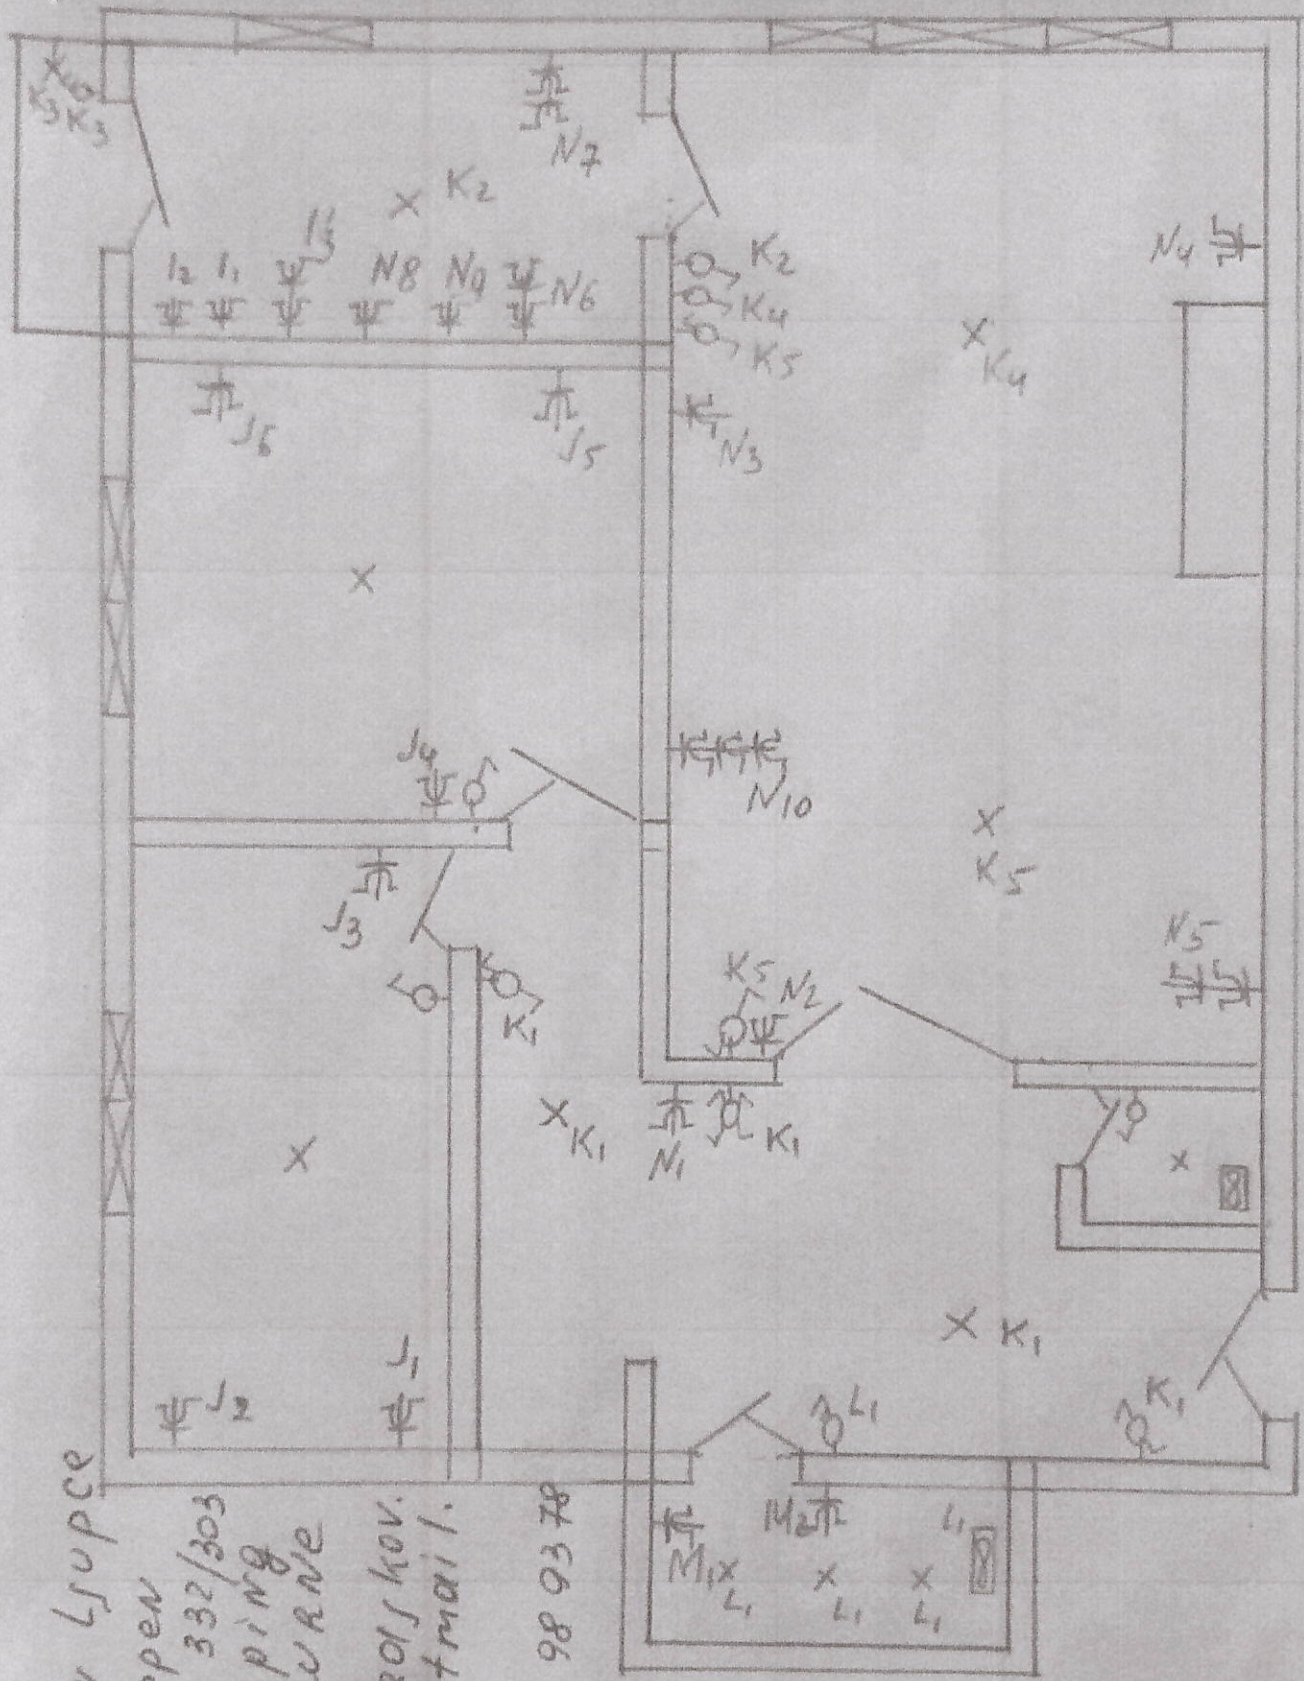

Traskov Ljupce

Bisschoppen
hotLawn 332/303
3 ver olie ping
2100 Devrve

Ljupce traskov.
2010 @ hotmail.
com

+32 465 98 93 78

Trajskov Ljupce
 Bisschoppen hotlaan
 332/303
 3 verdieping
 2100 Deurne
 Ljupce Trajskov
 2010 @hotmail.com
 +32 465 98 93 78

